



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COCEL- CHAPA DE ESTAI

Número: ET.COCEL.141-00

Data Emissão: 19/12/2020

Data Revisão: 19/12/2020

Folha: 1 de 3

1. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Na aplicação deste descritivo é necessário consultar:

- NBR 6323: Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido – Especificações;
- NBR 8158: Ferragens eletrotécnicas para redes de distribuição de energia elétrica – Especificações;
- NBR 8159: Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Padronização;

As normas acima citadas não excluem outras reconhecidas, desde que estas prescrevam qualidade igual ou superior em relação às acima mencionadas e que o proponente cite em sua resposta as normas aplicadas e que estas não sejam conflitantes com a presente especificação.

OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos exigidos para o fornecimento de chapa de estai (de acordo com Figura 1) a ser instalada na rede de distribuição aérea da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

REQUISITOS GERAIS

2. REQUISITOS E DEFINIÇÕES:

2.1. Âmbito de aplicação

Ferragem constituída por uma chapa dobrada que se fixa no poste e na qual, por sua vez, é fixado o estai.

2.2. Identificação

Todas as chapas devem ser adequadamente identificadas de forma indelével e legível, com no mínimo:

- Marca ou nome do fabricante;
- Mês/ano de fabricação.

2.3. Embalagem

O acondicionamento das ferragens deve ser efetuado de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas.

Nas embalagens deverão constar, no mínimo:

- Marca ou nome do fabricante;
- Número e item da ordem de compra;
- Identificação completa do conteúdo com código do material COCEL;
- Tipo, quantidade e unidade de medida;
- Massa bruta ou líquida;
- Número da nota fiscal.

2.4. Acabamento

A superfície da chapa de estai deve ser isenta de inclusões, trincas, rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outros defeitos.

2.5. Condições específicas

2.5.1. Material

A chapa de estai deve ser de aço carbono perfilado COPANT 1010 a 1020 laminado ou aço carbono MR250 laminado, com revestimento de zinco pelo processo de imersão a quente, conforme NBR6323/07.


A espessura mínima do revestimento deve atender a Tabela 1 da NBR 8158/83.

2.5.2. Características mecânicas

A chapa de estai corretamente instalado deve suportar os seguintes esforços mecânicos:

- Carga nominal “F” de 1600daN;
- Carga mínima sem deformação permanente “F” de 3200daN;
- Carga mínima sem apresentar ruptura “F” de 5000daN.

FIGURA 1- Chapa de estai

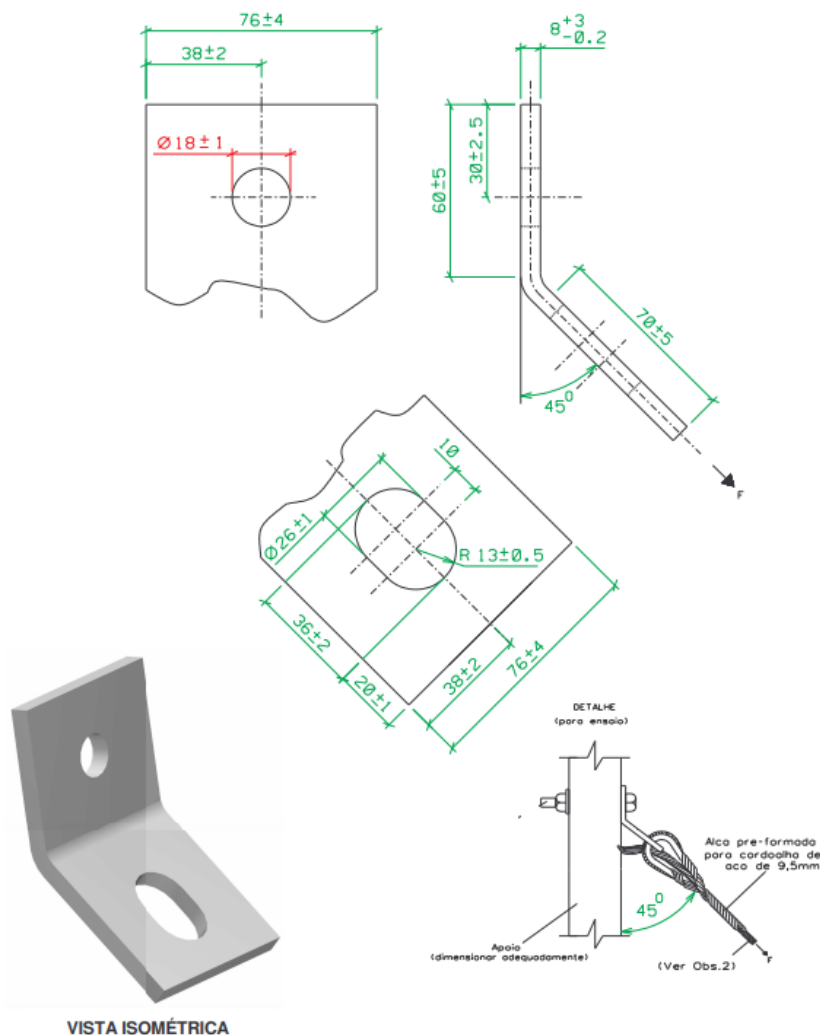



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COCEL- CHAPA DE ESTAI

Número: ET.COCEL.141-00

Data Emissão: 19/12/2020

Data Revisão: 19/12/2020

Folha: 3 de 3

DESCRITIVO ADM COCEL

CHAPA DE ESTAI. EM AÇO ZINCADO, 5/16 X 130 mm. CÓDIGO COCEL 13260.

ANEXO 01 - RESPONSABILIDADES DE ELABORAÇÃO, VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO.

Elaboração	Verificação	Aprovação
Henrique Gesser	Bárbara Lunardon	Eduardo Krzyzanovski
Cargo: Técnico em Eletrotécnica	Cargo: Assessora de Comunicação e Marketing	Cargo: Gerente da Divisão de Distribuição

ANEXO 02 - ÍNDICE DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
00	19/12/2020	Emissão inicial